

## Vorbereitung Zählerplatz mit Zählersteckklemme

Gültig ab 01.01.2020

Bei Neubauten, Auswechslungen von Schaltgerätekombinationen und Anpassung der Zählerverdrahtung ist auf jedem verdrahteten Zählerplatz eine Zählersteckklemme inklusive plombierbarer Abdeckhaube zu montieren. Die Steckstifte sind hinter der Abdeckhaube zu hinterlegen. Die Abdeckhauben werden dem Installateur nach erfolgter Zählermontage zurückgegeben. Die Kosten gehen zu Lasten des Eigentümers.

### Bezügersicherung $\leq 63A$ und Querschnitt $\leq 16\text{mm}^2$ :


Zählersteckklemme:	Hager KJ30S	E-Nr. 169 027 034
Steckstifte:	Hager KJ03Z	E-Nr. 169 027 124
Abdeckhaube:	Hager KJ30Z3	E-Nr. 169 027 234

### Bezügersicherung 80A oder Querschnitt 25 – 35mm<sup>2</sup>:

Zählersteckklemme:	Hager KJ31SL	E-Nr. -----
	oder	
Zählersteckklemme:	Hager KJ31CH01	E-Nr. 169 027 024
Steckstifte:	Hager KJ31Z4	E-Nr. 169 027 134
Abdeckhaube:	Hager KJ31Z3	E-Nr. 169 027 214

### Bezügersicherung $\geq 100A$ oder Querschnitt $> 35\text{mm}^2$ :

Es ist eine Messeinrichtung mit Stromwandler vorzusehen.

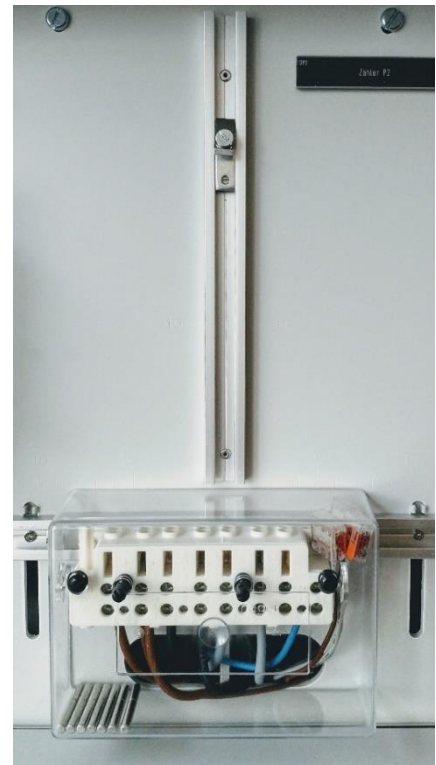

## Montagehinweis Zählersteckklemme

---

- Der Abstand zwischen unterkannte Leiterdurchführung bis Mitte horizontaler Apparateschiene muss 90mm betragen.
- Die Mittelachsenmarkierung der Zählersteckklemme muss auf der Mittelachse der vertikalen Apparateschiene ausgerichtet sein.

